

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO „ZÁKONA O OZE“ PRO BIOPLYNOVÉ STANICE

Tomáš Voříšek, SEVEn o.p.s.

„Výstavba a provoz bioplynových stanic“

11. - 12. října 2012, Třeboň

OBSAH PREZENTACE

1. Vznik nového „zákona o OZE“ (165/2012 Sb.)
2. Stěžejní ustanovení zákona ve vztahu k „BPS“
3. Očekávatelné **dopady** na trh s bioplynem v ČR
4. Širší souvislosti budoucího vývoje (s ohledem na nové postoje **ERÚ** a **MPO** k OZE)

ČÁST 1. PŘÍPRAVA 165/2012 Sb.

Sbírka
30/5/2012
165/2012

Vláda (MPO) předložila PS návrh
23/5/2011 (jako tisk č. 369).

Senát vrátil PS se změnami
11/1/2012 (usnesení č. 471).

Veto
prezidenta
14/3/2012



Schválen PS s řadou změn ve
3. čtení **9/11/2011** (jako 369/6)

Sněmovna zákon přijala
31/1/2012 (usnesení č. 976)

Přehlasován PSP
9/5/2012

ČÁST 2. STĚŽEJNÍ USTANOVENÍ K „BPS“

- Definice, co je **užitečné teplo** (§2, písm. h) a **biometan** (§2, písm. e)
- Budoucí rozvoj vázán na plnění **NAP OZE** (§3)
- Podmínka (§4, odst. 5, písm. c) podpory ELE z BP jen, je-li:
 1. BP spalován v **KVET**,
 2. alespoň **30 % BP z jiné biomasy**, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu a
 3. zajištěno efektivní využití **pro alespoň 50 % primární energie biomasy**.

ČÁST 2. STĚŽEJNÍ USTANOVENÍ K „BPS“

- Ale! V **přechodných ustanoveních** (§54 odst. 15) odložena platnost této části zákona o 2 roky od uveřejnění (tj. od **1.6.2014**)
- Dále nově zavedena **podpora tepla** (hlava V), dle výkladu MPO však neplatná pro BPS (**50 Kč/GJ**)
- A také zakotvena **podpora biometanu** (hlava VII), zelený bonus vyplácený OTE (max **1700 Kč/MWh**)
- Některá ustanovení konkretizována **vyhláškami...**

ČÁST 3. MOŽNÉ DOPADY NA TRH V ČR

- **Prováděcí předpisy přinesou tato upřesnění:**
 - Min. 30 % BP z jiné než pěstované biomasy má být vyjádřeno v **hmotnostních jednotkách vstupů** (s omezením sušiny)
 - Využití min. 50 % energie primární biomasy = **energie BP**
 - Energie BP ověřována **vhodným měřením** (průtok, podíl CH₄)
 - Do platnosti ustanovení zákona o min. 50 % využití energie BP motivace **prostřednictvím vyššího bonusu za KVET**
 - Kategorizace vstupů pro BPS (AF1 – pěstované, AF2 - ostatní) sice zachována, **v případě výše podpory však rozhodující velikost stanic** (hranice 550 kWel)

ČÁST 3. MOŽNÉ DOPADY NA TRH V ČR


- **Dopady pro rok 2013:**
 - Nové projekty (v rámci autorizací) **povolovány**, jsou-li v souladu s (novým) NAP OZE; očekávat lze možné schválení několika desítek projektů (které jsou ve stádiu přípravy)
 - Min. účinnost **nahrazena** ekonomickým stimulem (bonus ze KVET), a to platným i pro stávající projekty
 - Složení vstupů **nepředepisováno** (řešeno přes výši podpory)
 - Projekty více **ekonomické** do mezní velikosti (550 kW) s vyšší mírou efekt. využití tepla (možnosti neomezeny až na ORC)
 - Podpora **biometanu** nebude vůbec vyhlášena ERÚ (protože nebude zdroj vůbec v NAP OZE uveden...)

ČÁST 3. MOŽNÉ DOPADY NA TRH V ČR

- **Dopady po roce 2013:**
 - Rozhodující roli na budoucím vývoji bude mít **nový NAP OZE**
 - ... **ovlivní rok 2013** (v roce 2013 možný reálný přídavek dalších 30+ MWel při dokončení většiny projektů v přípravě)
 - ... **i vyhlášení podpory pro roky 2015+** (nutné aktualizovat stavy pro léta 2011 a 2012 na skutečnost, jinak ERÚ podporu nesmí vyhlásit dle 165/2012 Sb.)
 - ALE: vážný záměr MPO **od roku 2014 však již žádné BPS nepovolovat** (tj. strop max. 280-300 MWel) z důvodu úspor
 - Fakticky by požadavky na strukturu vstupů a min. účinnost ani neměly pro trh s bioplynem pak de facto **žádný dopad...**

ČÁST 3. MOŽNÉ DOPADY NA TRH V ČR

Stávající NAP OZE

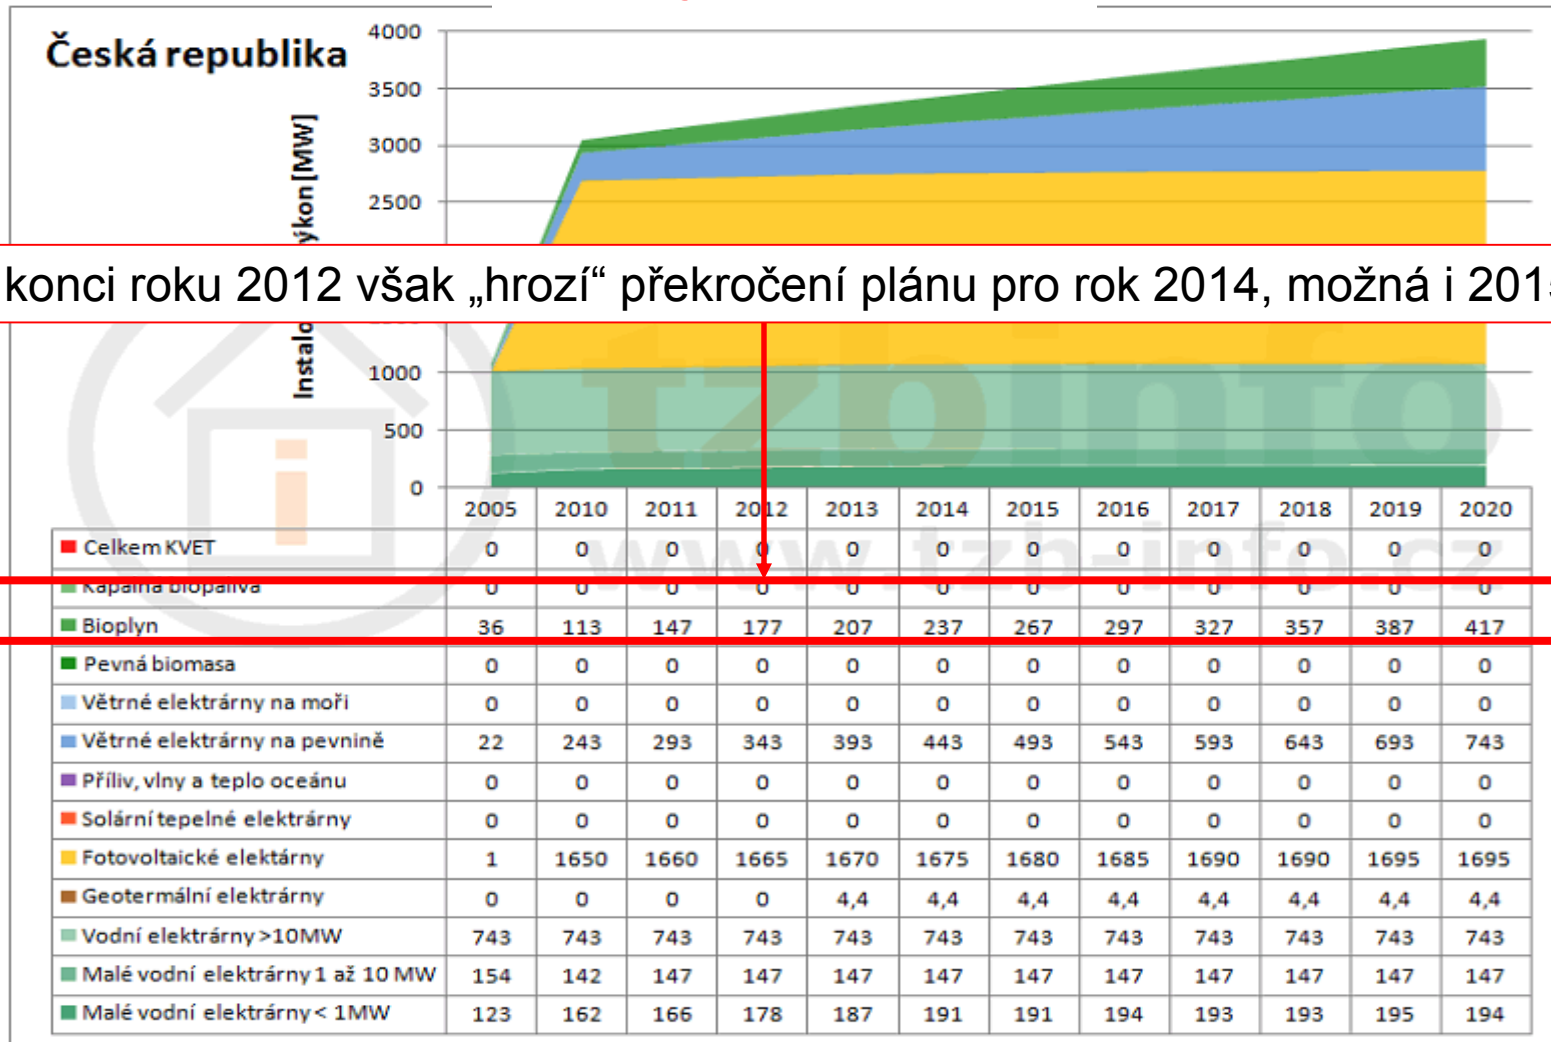

ČÁST 4. SOUVISLOSTI...

1. Trh přirozeně inklinuje k BPS na pěstovanou biomasu (ne na žádoucí bioodpady) s nízkou konverzní účinností (**zaslouží si podporu?**)
2. Biometan nepřítel č. 1 na ERÚ (**oprávněně?**)
3. Provozní podpora novým BPS nutná (**je však skutečně ne-ufinancovatelná?**)
4. Odklon politiky ČR od rozvoje OZE-E k (levnějšimu) OZE-T a... energii z jádra (**je to řešení?**)

ZÁVĚR: OTÁZKY/DISKUZE



Omluva za více otázek než odpovědí 😊

Tomáš Voříšek, SEVEn

tomas.vorisek@svn.cz

Tel.: 224 252 115